



Format: 297 x 210



Zweimal gefaltet auf 148.5 x 105 mm

08312	Papier 80/g²	Papier weiss, Schrift schwarz					
EDV-Nr.	Werkstoff	Bemerkungen					
Gebrauchsanleitung					Woertz Trennmesserklemme und Neutralleitertrenner 6mm² 30191, 30195		
Änderungen				Massstab 1:1	Gestaltet	09.02.2021	SL
					Geprüft	09.02.2021	SL
					A4 G 00'302v00		

Woertz Trennmesserklemme und Neutralleitertrenner 6mm² DIN 35

Art.-Nr.: 30191, 30195

TRENNMESSER MUSS BEIM KABEL ANSCHLIESSEN UNBEDINGT IN OFFENER POSITION SEIN

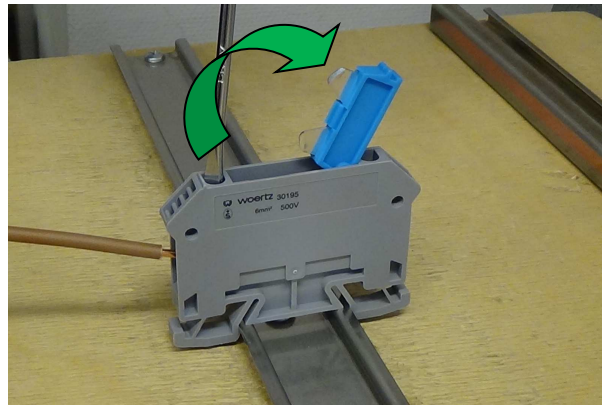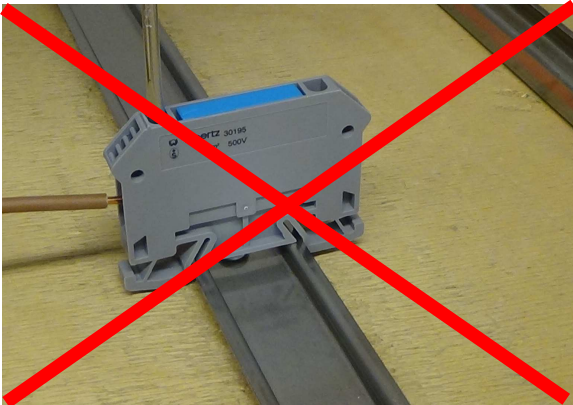

Die Unterbrechung des Neutralleiters in einer elektrischen Installation kann zu Gefährdungen von Personen und zu Schäden an Geräten führen.

Die normgerechte elektrische Installation muss vor der Inbetriebnahme durch Fachpersonal überprüft und sichergestellt werden.

Woertz AG übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden bei Verwendung einer Trennklemme oder Neutralleiter-Trennklemme.

L'interruption du conducteur neutre dans une installation électrique peut entraîner des risques pour les personnes et endommager les équipements.

L'installation électrique, conforme aux normes en vigueur, doit être vérifiée et garantie par un personnel qualifié avant la mise en service.

Woertz AG décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages lors de l'utilisation d'une borne de sectionnement ou de déconnexion de conducteur neutre.

The interruption of the neutral conductor in an electrical installation can endanger people and damage equipment.

The standard-compliant electrical installation must be checked and guaranteed by qualified personnel before installing.

Woertz AG accepts no liability for possible damage when using a disconnect or neutral disconnect terminal.